

コロナ禍でも安心して利用できるパチンコホール ダイナム全店、光触媒で新型コロナ対策

全国46都道府県にパチンコホールを展開する株式会社ダイナム（本社：東京都荒川区西日暮里 代表取締役：保坂 明）は、光の力で菌やウイルスを分解、無害化する「光触媒コーティング」を全店へ施工いたしました。施工後に行った実証実験※1では、菌やウイルスの代替指標とするATP値※2が60分後で78.8%、7時間後で97.1%と、大幅に減少する高い除菌効果が確認できております。


当社では、パチンコ業界の感染予防ガイドライン（パチンコ・パチスロ店営業における新型コロナウイルス感染症の拡大予防ガイドライン）の徹底に加え、昨年12月には全店に自動検温装置やオゾン発生器（喫煙室内）を設置するなど、新型コロナウイルス感染対策を徹底してきました。この度、全店に導入した光触媒コーティングの施工により、店内での接触感染リスクをさらに抑えることが可能となりました。

今後お客様がより安心して安全にご遊技できる環境維持に継続して取り組んでまいります。

※1：ATPふき取り検査（A3法）を用いて菌とまわりの有機物を含む汚れ全体の数値変化を検証しております。こちらは、手指、食品加工設備機器、医療器具、施設内の高頻度接触面などが、十分に清浄されているかを調べる検査に使用されています。

※2：ATP（アデノシン三リン酸）値とは、生き物を含む有機物のATPを反応液ルシフェラーゼで発光させ、計測した値となります。


1. 光触媒コーティングによるATP値の変化

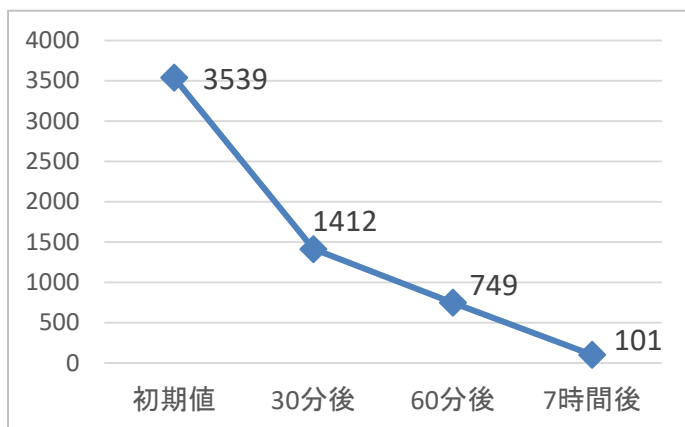

除染作業	ATP値				評価
	初期値	30分後	60分後	7時間後	
光触媒コーティング (減少率)	3,539	1,412	794	101	光触媒は60分放置でアルコール消毒以上の効果があり、7時間経過後は菌類を含む有機物は、ほぼ死滅
	-	60.1%	78.8%	97.1%	

2. 効果測定ATP基準値

実際の営業店舗で行った実験では、菌やウイルスの代替指標とするATP値が、時間経過とともに減少し、7時間後には、約97.1%減少する結果となりました。また、施工4週間後に実施したテストにおいても同様の水準をキープしており、当社では施工後、約3年間の効果持続を見込んでおります。なお、光触媒（酸化チタン）は人体に無害な物質ですので安心してご利用ください。

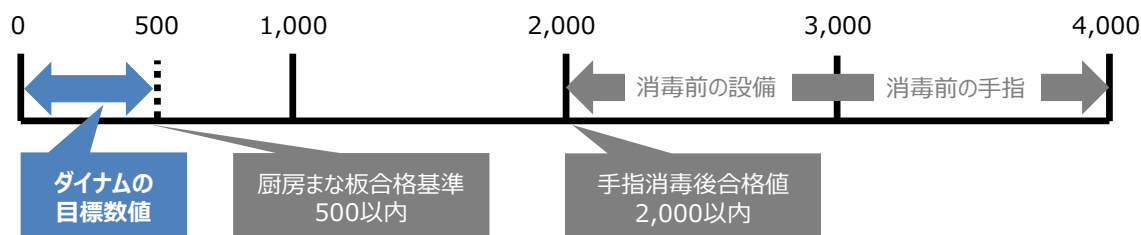

3. 光触媒コーティングの施工箇所

場所	施工箇所		場所	施工箇所
遊技台周辺	パチンコ (P)	ハンドル	設備・施設	玉・メダル計数機
		上皿、下皿		発券機、精算機
		遊技台ガラス		自動販売機
		手置きスタンド		公衆電話
	パチスロ (S)	スタートレバー		トイレ
		ストップボタン		自動ドア
		下皿		休憩用テーブル
	PS共通	玉・メダル貸出機（サンド）	景品カウンター	POS機器
データ表示器		カード照会機		
バックスペース	PC・キーボードなどの設備機器、従業員休憩室のテーブルなど			

4. その他（ご参考情報）

（1）新型コロナウイルスに関する当社の取り組み（ダイナム公式サイト）

- 自動検温装置・オゾン発生器の詳細：<https://www.dynam.jp/information/prlp.html>
- 店舗の換気体制：<http://www.dynam.jp/information/message2005.html>

（2）カブトムシゆかりが現地レポート「withコロナ時代のパチンコホール～ダイナムの感染防止対策～」

- ダイナム公式YouTube：<https://youtu.be/Gea5qtCmrhk>

お問い合わせ先

株式会社ダイナム 情報管理部 広報担当

〒116-8580 東京都荒川区西日暮里2-27-5

TEL：03-3802-8224 FAX：03-3802-8563

メールアドレス：dynam_koho@dynam.co.jp



ダイナムジャパンホールディングス
Dynam Japan (証券コード 06889) 香港上場



モリス

©DYJH 2015